



ОПЕРАТИВНЫЕ ЦЕПИ (ОКОНЧАНИЕ)

Отключение от АЧР
Промежуточное реле отключения В-10 от ЗДЗ

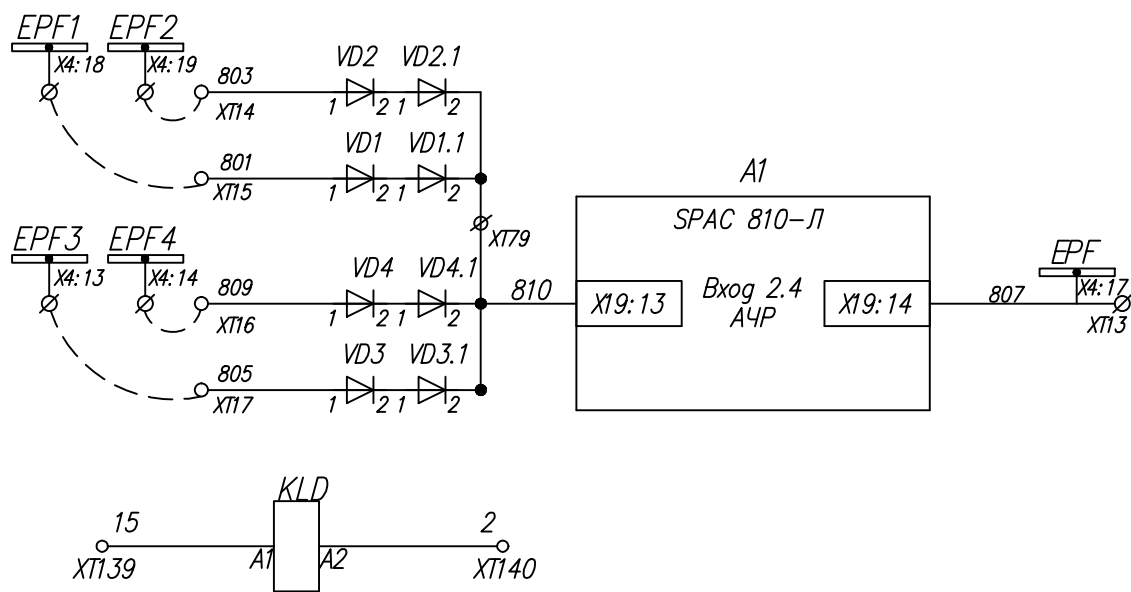

ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ

Отключение выключателя ввода 6 кВ от УРОВ линии 6 кВ
Отключение секционного выключателя 6 кВ от УРОВ линии 6 кВ
Блокировка ускорен. МТЗ ввода 6 кВ при КЗ в линии 6 кВ
Блокировка ускорен. МТЗ секционного выключателя 6 кВ при КЗ в линии 6 кВ
Шинки групповой защиты от ОЗЗ, выполненной на высших гармониках
Резервные блок-контакты выключателя
Цепи освещения

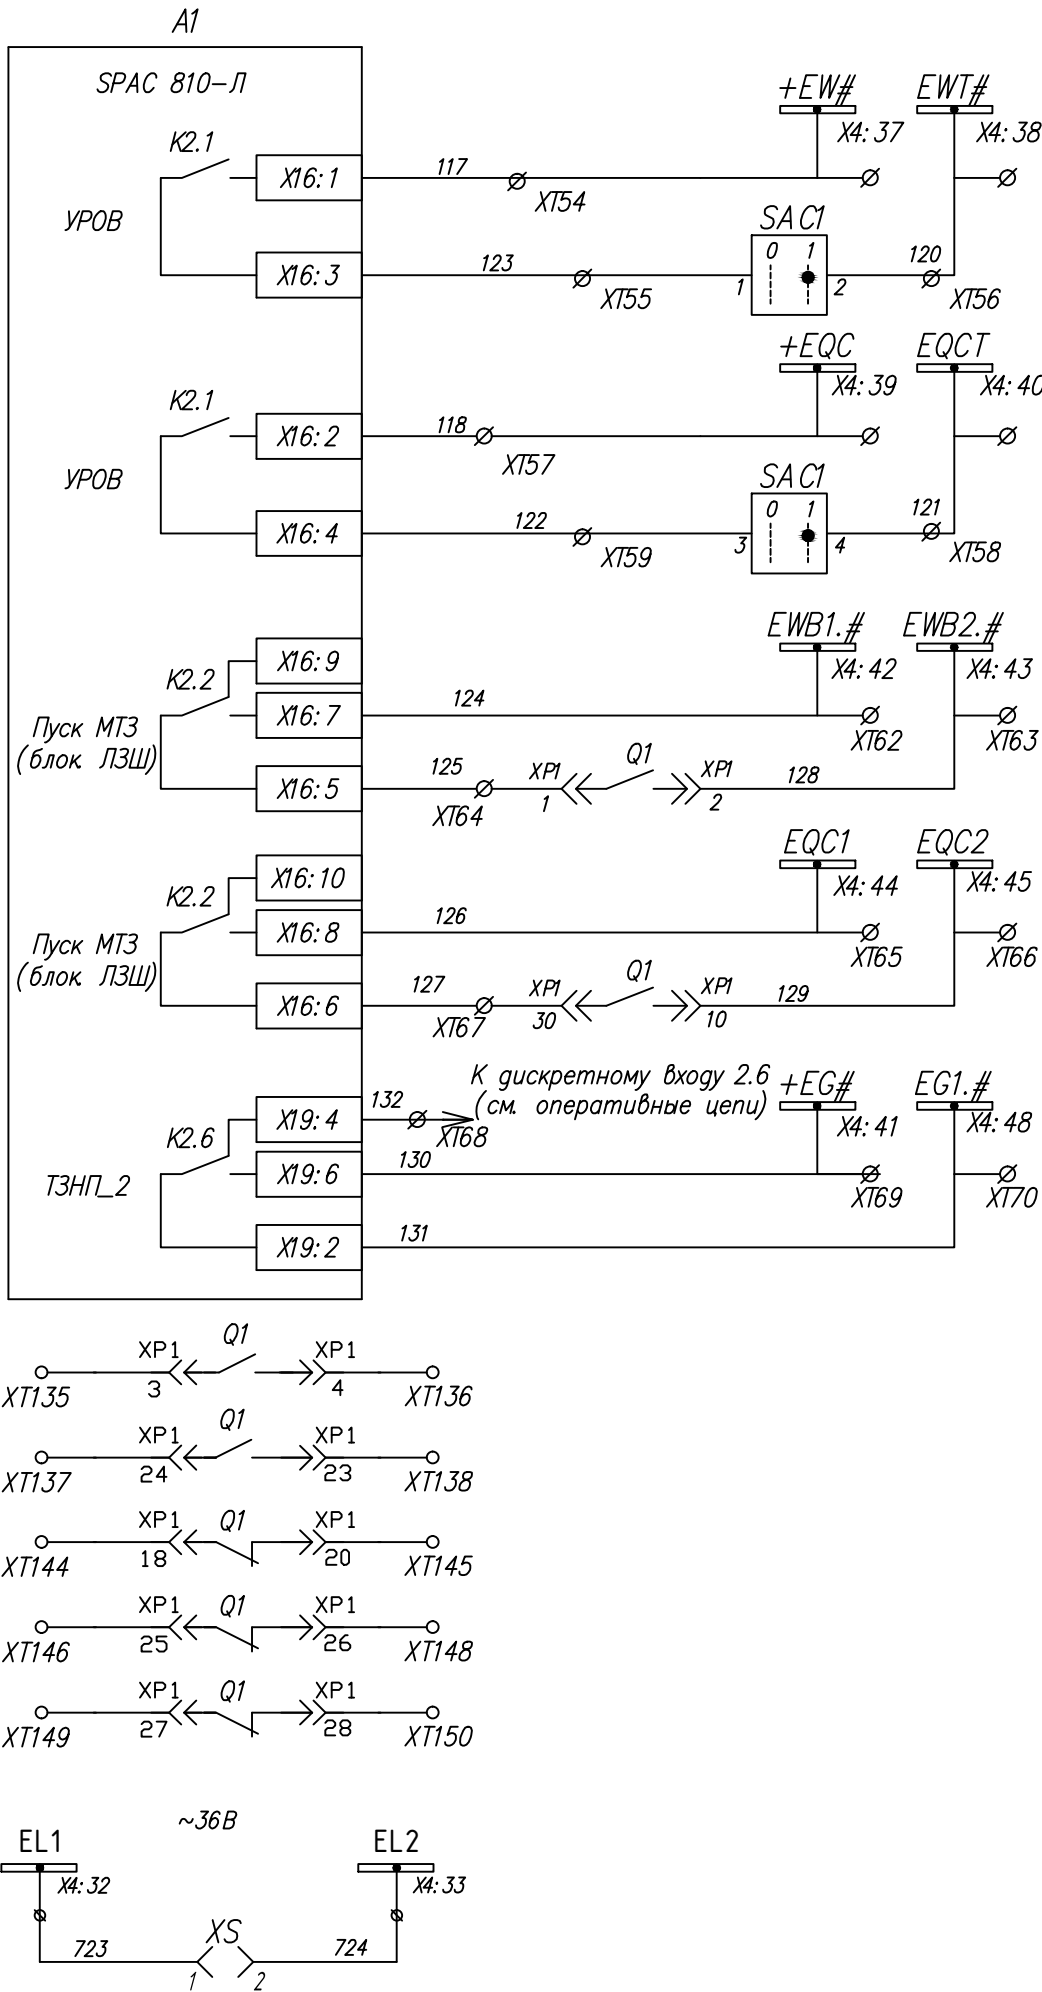

СОГЛАСОВАНО				
Инв. N подл.	Взам. инв. N	Подпись и дата		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндог	Подпись	Дата

221.32.12-ЭП3

Лист
12.3