


Приложение 1
к Техническому заданию на разработку проектной
и рабочей документации по объекту
Реконструкция ПС110/10кВ Северная

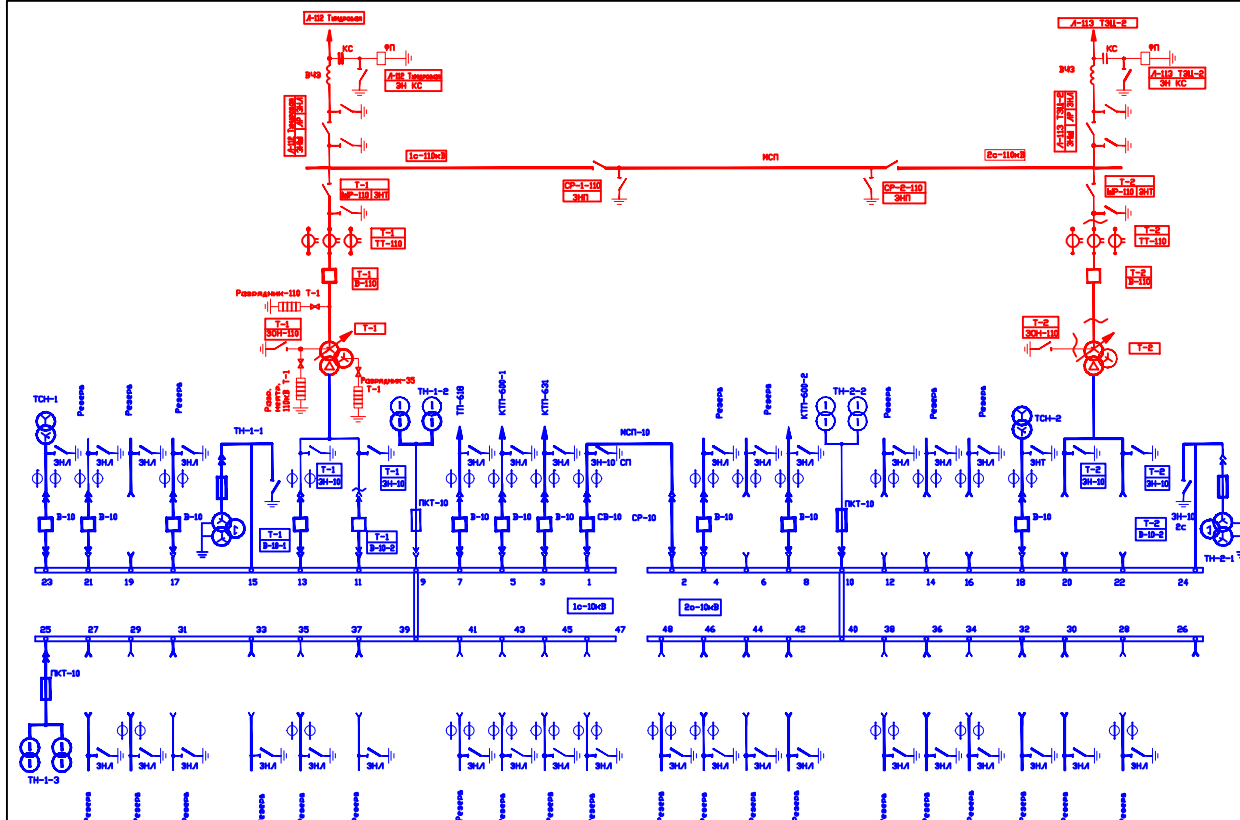

ОБОРУДОВАНИЕ 10 м								
№ п/п	Тип	Полоса	Тип	Тип	Норматив	Тип	Норматив	Дополнительные наименования
1	К-10-4N	ИК-10-4E	Прогноз	630	ТОА-10	200/5	CP-10	
2	К-10-4N	ИК-10-4E	Прогноз	630	ТОА-10	200/5	КТП-631	
3	К-10-4N	ИК-10-4E	Прогноз	630	ТОА-10	200/5	КТП-632	Коттедж
4	К-10-4N	ИК-10-4E	Прогноз	630	ТОА-10	200/5	КТП-633	Коттедж
5	К-10-4N	ИК-10-4E	Прогноз	630	ТОА-10	200/5	КТП-634-1	
6	К-10-4N				ТОА-10	200/5		
7	К-10-4N	ИК-10-4E	Прогноз	630	ТОА-10	200/5	КТП-618	
8	К-10-4N	ИК-10-4E	Прогноз	630	ТОА-10	200/5	КТП-619-2	Коттедж
9	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
10	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
11	К-10-4N	ИК-10-4E	Прогноз	630	ТОА-10	200/5	КТП-620-2	Коттедж
12	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
13	К-10-4N	ИК-10-4E	Прогноз	630	ТОА-10	200/5	КТП-621-1	Коттедж
14	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
15	К-10-4N	НАМА-10	М2		ТОА-10	200/5	КТП-622-1	Коттедж
16	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
17	К-10-4N	ИК-10-4E	Прогноз	630	ТОА-10	200/5	КТП-623-1	Коттедж
18	К-10-4N	ИК-10-4E	Прогноз	630	ТОА-10	200/5	КТП-624-1	Коттедж
19	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
20	К-10-4N	ИК-10-4E	Прогноз	630	ТОА-10	200/5	КТП-625-1	Коттедж
21	К-10-4N	ИК-10-4E	Прогноз	630	ТОА-10	200/5	КТП-626-1	Коттедж
22	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
23	К-10-4N	ИК-10-4E	Прогноз	630	ТОА-10	200/5	КТП-627-1	Коттедж
24	К-10-4N	НАМА-10	М2		ТОА-10	200/5	КТП-628-1	Коттедж
25	К-10-4N	НАМА-10	М2		ТОА-10	200/5	КТП-629-1	Коттедж
26	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
27	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
28	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
29	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
30	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
31	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
32	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
33	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
34	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
35	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
36	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
37	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
38	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
39	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
40	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
41	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
42	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
43	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
44	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
45	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
46	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
47	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж
48	К-10-4N				ТОА-10	200/5		Коттедж

ОБОРУДОВАНИЕ 118 кВ		
Диспетчерская наименование	Тип оборудования	Тип присоединения
Т-1	ТЭП-1000/118-М	МЗ-4
ЗОН-110 Т-1	РДЗ-1а-110В/М	ПР-01-БУК-4-1
Разрядник нейтральный-110 Т	Б-РД-20	
Разрядник-110 Т-1	РДЗ-30	
Разрядник нейтральный-35 Т	Б-РД-20	
Б-110 Т-1	ВНТ-110В-25-1250	ПГК-1400
ТТ-110 Т-1	ТМД-110	
МН-110 Т-1	РАД-1а-110В/2000В	ПР-01-БУК-4-1
Т-2	РАД-1-1600В/110	ПН-13А
ЗОН-110 Т-2	РДЗ-10В-110В/М	
Б-110 Т-2	ВНТ-110В-25/1250	ПГК-1400
ТТ-110 Т-2	ТМД-110	
МН-110 Т-2	РАД-1-110В/1000	ПР-90/180-АТ-1
СР-1-2	РАД-1-10/1600-М	ПР-90/180-А-Х
СР-2	РАД-2-10/1600	ПР-90/180-А-Х
СР-3	РАД-3-10/1600	ПР-90/180-А-Х
КН К-118 Тамбовская	РАД-10/170-0,4Акс.А,Б,С	ПН-23
ВЗНЗ К-110 Тамбовская	РАД-10/170-0,4Акс.А,Б,С	
КН К-118 Тамбовская	РАД-10/170-0,4Акс.А,Б,С	
КН К-118 Тамбовская	РАД-10/170-0,4Акс.А,Б,С	
ВНЗ К-110 ТЭЛ-2	РАД-3-0,4Акс.А,Б,С	ПР-90/180-АТ-1
ВНЗ К-110 ТЭЛ-2	РАД-3-0,4Акс.А,Б,С	
КН К-118 ТЭЛ-2	ОНТ-10/170-0,4Акс.А,Б,С	
ВНЗ К-118 ТЭЛ-2	РН-16/400	
КН К-118 ТЭЛ-2	ОНТ-10/170-0,4Акс.А,Б,С	
ТЭН-1	ТН-250-10/0,4	

[illegible]