



ТП-29

РУ-6кВ
КСО-366
РУ-0,4кВ
ЩО-70

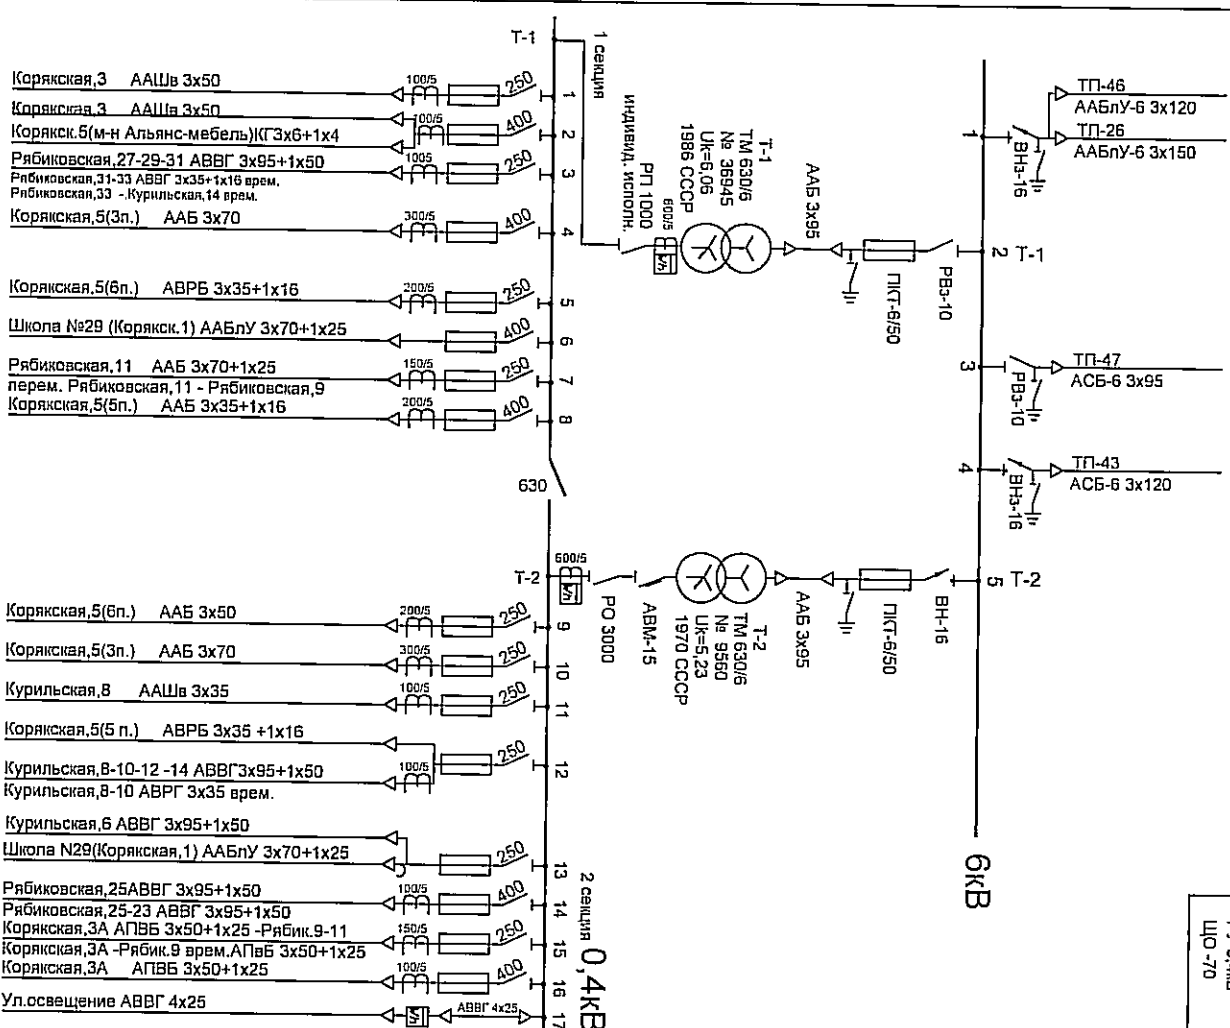

2009		ПРС	
Проверит 6 кВ	Зам. гл. инж. ПРС	Проверит 0,4 кВ	Мастер П.Н. П.П.
Проверит оборуд.	Мастер П.Н. П.П.	Проверит 0,4 кВ	Мастер П.Н. П.П.
Проверит 0,4 кВ	Мастер П.Н. П.П.	Проверит 0,4 кВ	Мастер П.Н. П.П.
Чертил	Эл. монтаж	Проверит 0,4 кВ	Мастер П.Н. П.П.

ТП-29



2009		ПРС	
Проверит 6 кВ	Зам. гл. инж. ПРС	Проверит 0,4 кВ	Мастер П.Н. П.П.
Проверит оборуд.	Мастер П.Н. П.П.	Проверит 0,4 кВ	Мастер П.Н. П.П.
Проверит 0,4 кВ	Мастер П.Н. П.П.	Проверит 0,4 кВ	Мастер П.Н. П.П.
Чертил	Эл. монтаж	Проверит 0,4 кВ	Мастер П.Н. П.П.