


СШ 0,4кВ
80х8
ШМ 80х8

ТП-771

РУ-10кВ
КСО-366-
10/400
РУ-0,4кВ
ЩО-70

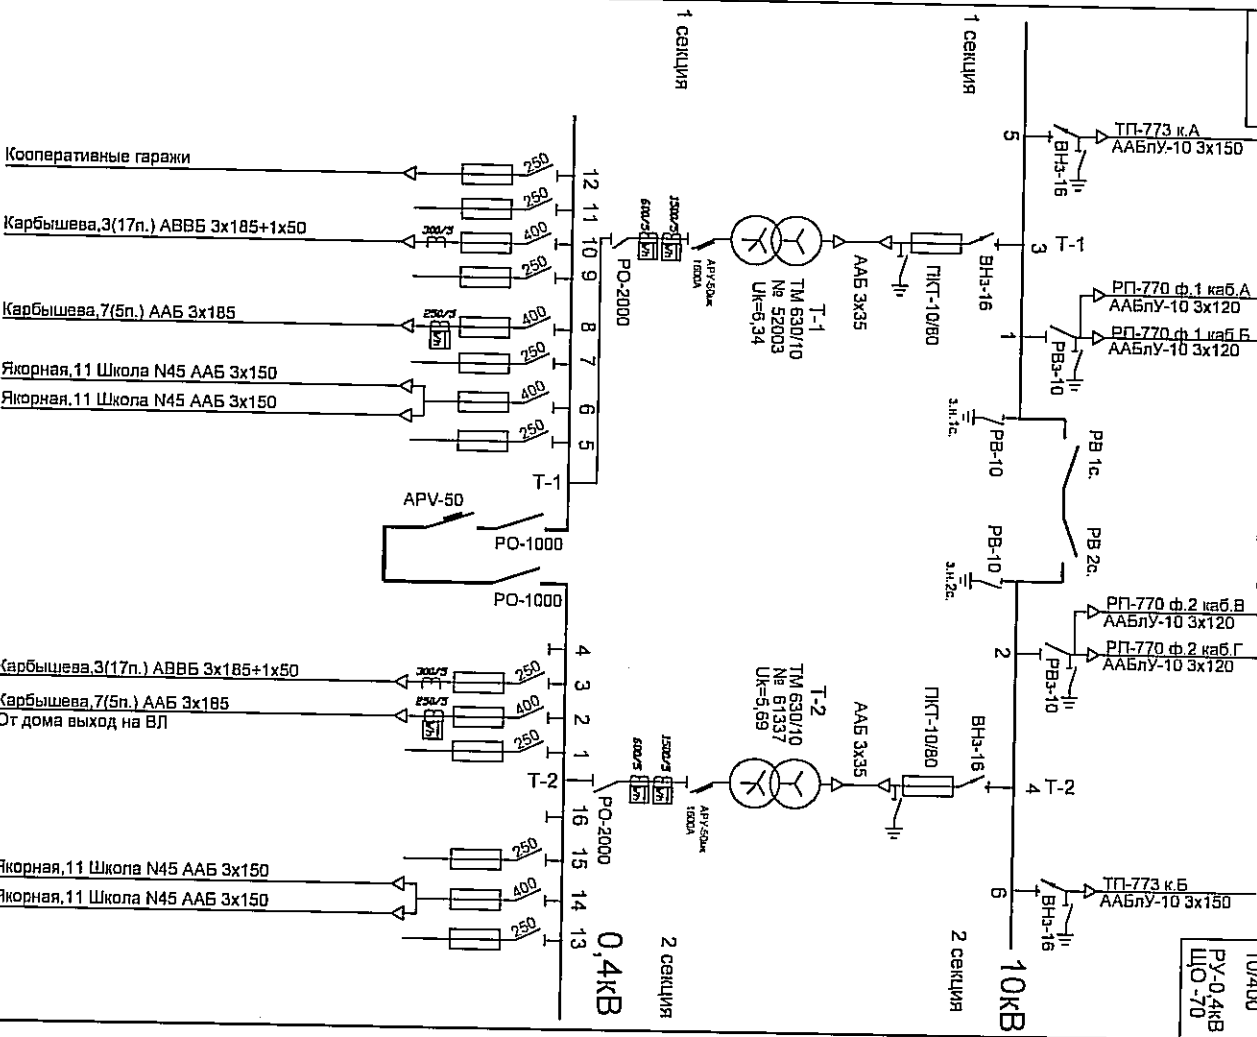

2010	ПРЭС
Проверил 10 кВ	Зам. техн. ПРЭС
Проверил 0,4 кВ	Мастер Р. N2 ТП, РТ
Проверил 0,4 кВ	Мастер Р. N2 КР-0,4кВ
Чертил	Эл. монтаж

ТП-771

