


ОПЕРАТИВНЫЕ ЦЕПИ (ОКОНЧАНИЕ)

Отключение от АЧР

Промежуточное реле
отключения В-10 от ЗДЗ

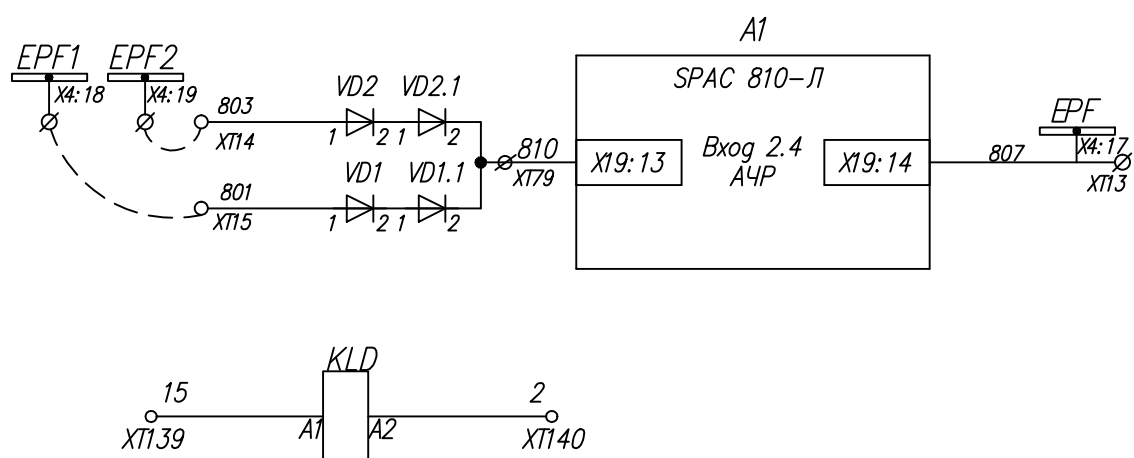

ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ

Отключение выключателя
ввода 6 кВ от УРОВ
линии 6 кВ


Отключение секционного
выключателя 6 кВ от
УРОВ линии 6 кВ

Блокировка ускорен. МТЗ
ввода 6 кВ при КЗ в
линии 6 кВ

Блокировка ускорен. МТЗ
секционного выключателя
6 кВ при КЗ в линии 6
кВ

Шинки групповой защиты
от ОЗЗ, выполненной на
высших гармониках

Резервные
блок-контакты
выключателя

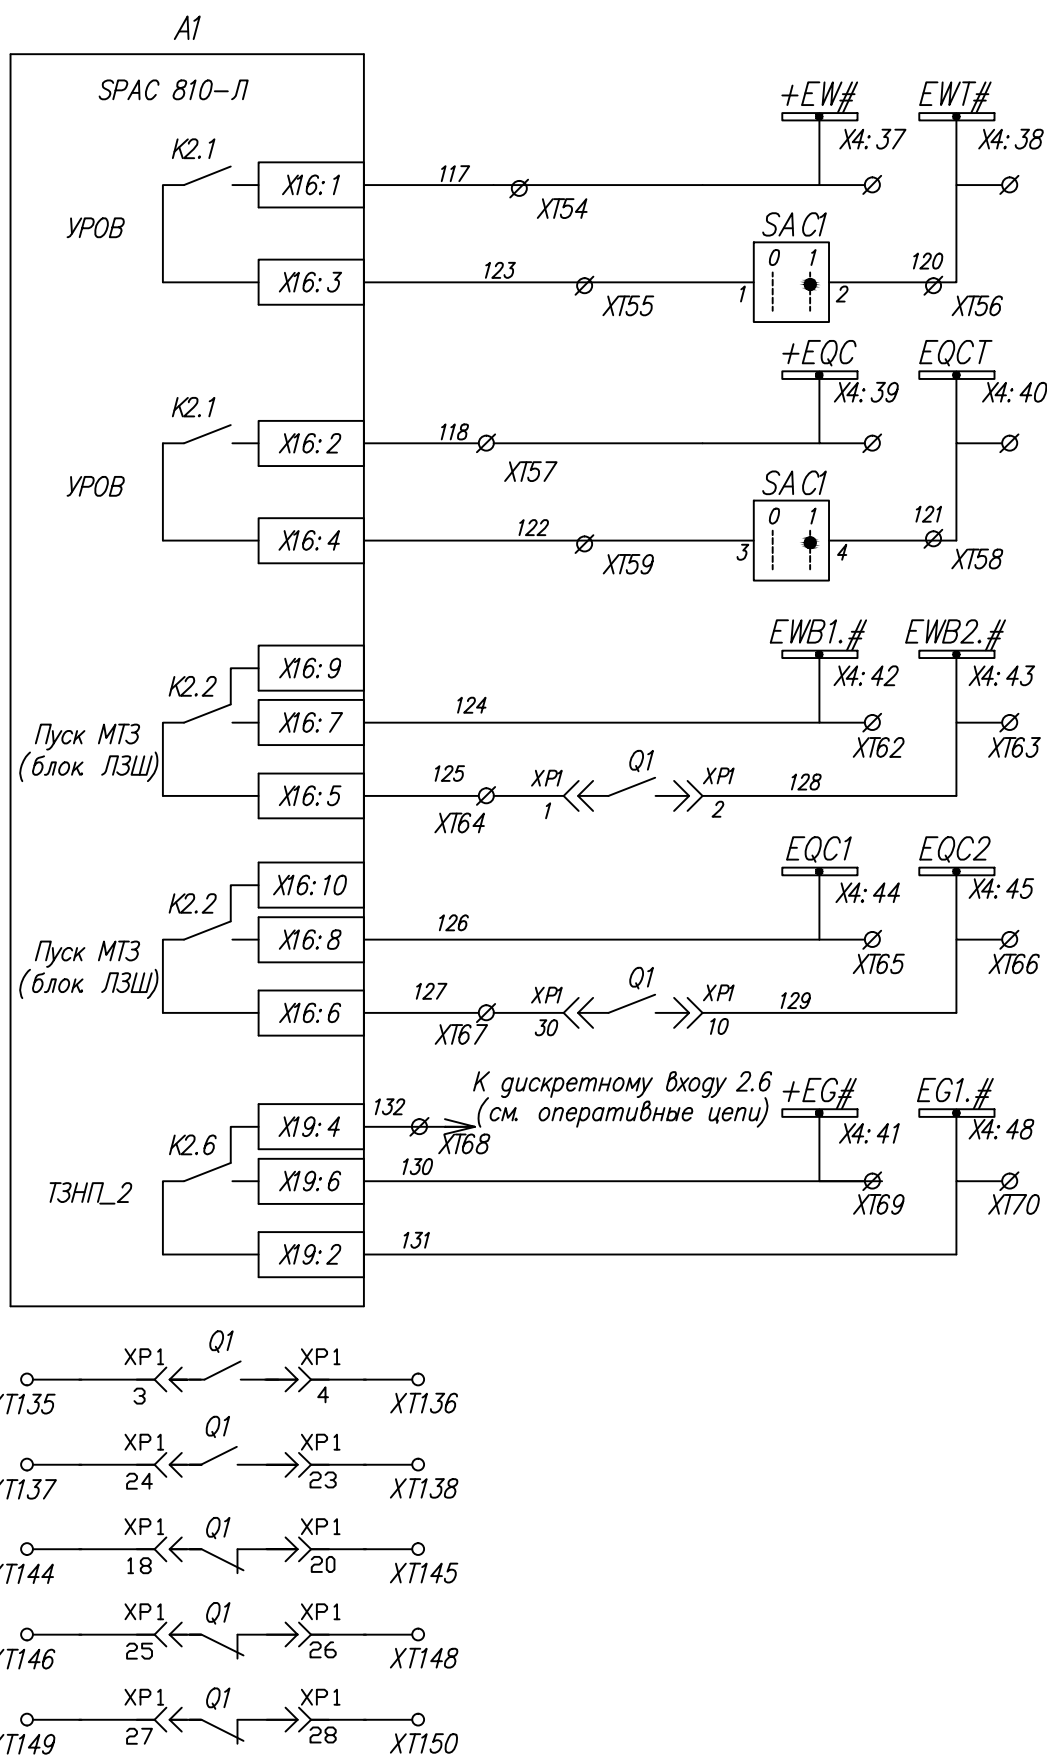

			СОГЛАСОВАНО		
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N			
			—		
			—		
			—		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Наок	Подпись	Дата

221.32.12-ЭПЗ

Лист

9.3

Формат А3